UFFICIO
SALA RIUNIONE
antibagno
antibagno
W.C.
W.C.
W.C.
W.C.
W.C.
UFFICIO NON UTILIZZATO
UFFICIO NON UTILIZZATO
C1-L1-M04
ESISTENTE
C1-L2-M07
C1-L2-M09
C1-L2-M11
C1-L3-M03
C1-L3-M08
ex LOCALE CARICA BATTERIE
C1-L2-M06
SOPPALCO IN CARPENTERIA
CORSIA PER CARICO SOPPALCO
C1-L2-M10
NUOVO CORRIDOIO
H sottotrave = mt. 5.08
C1-L2-M12
C1-L2-M13
AI BAGNI
C1-L3-M07
C1-L3-M10
C1-L3-M06
C1-L2-M05
C1-L2-M14
C1-L3-M12
C1-L3-M11
C1-L3-M05
C1-L1-M03
C1-L2-M04
C1-L2-M03
AI BAGNI
AI BAGNI
LOCALE RIPOSO
C1-L1-M05
PERCORSO SICURO
FILE DI PALLETS
FILE DI PALLETS
FILE DI PALLETS
PERCORSO SICURO
PERCORSO SICURO
C1-L1-M01
UFFICIO
C1-L2-M02
U.S.
ESISTENTE
C1-L3-M01
U.S.
Percorso Protetto Classe REI 30
(H= 3,00 mt)
U.S.
C1-L3-M02
U.S.
ESISTENTE
C1-L3-M04
C1-L4-M07
C1-L4-M08
LOCALE CARICA BATTERIA
MQ. = 252 ca
N° 20 POSTI
C1-L4-M04
U.S.
ESISTENTE
C1-L4-M05
C1-L4-M03
C1-L4-M02
TETTOIA
LOC. TECNICO
C1-L4-M01
CANNA ELETTRICA - POTENZIALI FALSI
CANNA SCA. FUM. DISPOSITIVO ANTINCENDIO IN PVC
CANNA SCA. FUM. DISPOSITIVO ANTINCENDIO IN PVC
NUOVO CORRIDOIO
ALTRA ATTIVITA' (VASERIA)

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

Piano seminterrato
AREA NON UTILIZZATA
Sup.= 276,27 mq
H= 2,85mt

C1-L1-M05

Piano seminterrato
AREA NON UTILIZZATA
Sup.= 514,72 mq
H= 2,85 mt

C1-L1-M06

Locale ex C.T.

INGRESSO PRINCIPALE DALLA STRADA PUBBLICA

PIANTA PIANO SOPPALCATO

C1-L2-M08

Scaffalature metalliche a ripiani

area senza permanenza di persone

Deposito zona carica carrelli elevatori

C1-L4-M01 **Soppalco in carpenteria**
Sup.= 317,08 mq
16x3,60 = cs

Proiezione su deposito a volume unico

Scaffalature metalliche a ripiani

39 mt.

LEGENDA SIMBOLI

CE	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI A 2 LOOP.
BAZ	BOX ALIMENTATORE.
PI	PULSANTE SOTTO VETRO PER ALLARME INCENDIO MANUALE.
PAI	PANNELLO ALLARME INCENDIO CON SEGNALAZIONE OTTICA E ACUSTICA.
MIM	MODULO DI INGRESSO-USCITA N.2 INGRESSI-N.1 USCITA.
MIM	MODULO DI INGRESSO-USCITA N.2 INGRESSI-N.2 USCITE.
Cx-Lx-Mxx	CODICE INDIRIZZO Cx=CENTRALE-Lx=LOOP-5xx=SENSORE O MODULO PULSANTE.

KEY-PLAN



LEGENDA LOOP E CIRCUITO A 24V

ZONA	LOOP	CIRCUITO 24V DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	CIRCUITO 24V DISTRIBUZIONE SECONDARIA
	LOOP 1 – sezione 1,5mmq	CIRCUITO 1 – sezione 2,5mmq	CIRCUITO 1 – sezione 1,5mmq
	LOOP 2 – sezione 1,5mmq	CIRCUITO 2 – sezione 2,5mmq	CIRCUITO 2 – sezione 1,5mmq
	LOOP 1 – sezione 1,5mmq	CIRCUITO 1 – sezione 2,5mmq	CIRCUITO 1 – sezione 1,5mmq
	LOOP 2 – sezione 1,5mmq	CIRCUITO 2 – sezione 2,5mmq	CIRCUITO 2 – sezione 1,5mmq

LAY-OUT TIPICO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

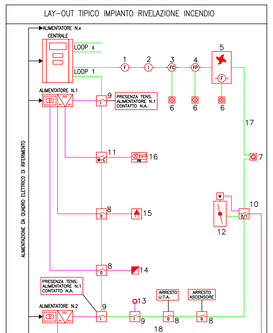

LEGENDA

1) RILEVATORE OTTICO DI FUMO.
2) RILEVATORE CON ISOLATORE (OGNI 25 PUNTI)
3) RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO
4) RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN PAVIMENTO GALLEGGIANTE
5) RILEVAZIONE OTTICO DI FUMO PER CANALIZZAZIONE D'ARIA
6) RIPETITORE OTTICO D'ALLARME
7) PULSANTE SOTTO VETRO PER ALLARME INCENDIO MANUALE
8) MODULO USCITA
9) MODULO INGRESSO
10) MODULO USCITA/INGRESSO
11) SERRATURA TAGLIAFUOCO
12) SERRANDA TAGLIA FUOCO POSIZIONATA DENTRO CANALE D'ARIA
13) PULSANTE DI CHIUSURA MANUALE PER PORTA TAGLIAFUOCO
14) FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTA TAGLIA FUOCO
15) SIRENA INTERNA/ESTERNO ALLARME ANTINCENDIO
16) PANNELLO ALLARME INCENDIO CON SEGNALAZIONE ACUSTICA LUMINOSA
17) CAVO LOOP RESISTENTE AL FUOCO 30min. A BASSA EMISSIONE FUMI E GAS TOSSICI
18) CAVO ALIMENTAZIONE FTG10OM1